

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6
A
PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel: Městská část Praha 18
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČO: 00231321
Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Kučerou, MBA, starostou MČ Praha 18

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

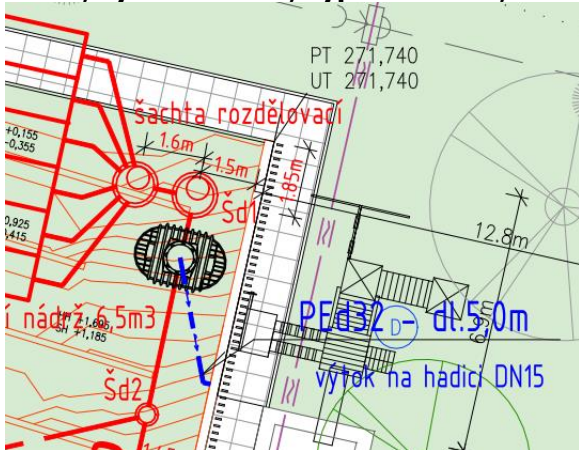
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Z 607 - Sportovní hala při ZŠ Rychnovská

Evidenční číslo VZ ve VVZ: Z2020-034228

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel **dne 25. 1. 2021 a dne 26. 1. 2021** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám - žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění** (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

I. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 1. 2021

Dotaz č. 1	<i>V Kapitole vsaky se vyskytují položky</i> <i>21 K R05 Čerpadlo ponorné, vč. příslušenství kus 1,000 0,00</i> <i>Žádáme bližší specifikaci čerpadla. Dle uvedeného popisu se nadá nacenit.</i> <i>A položka</i> <i>25 K 55111845R Ventil zahradní s hadic. přípojkou K-522T 1" kus 1,000 0,00</i> <i>K jakému potrubí se bude ventil připevňovat a kde? Jak dlouhá bude hadice. Jaké bude mít zakončení?</i>
Odpověď	Je uvažováno ponorné čerpadlo (např. E-DEEP 1000) o jmenovitém výkonu 900W, výtlač do 36m, vypínací tlak 3,6bar.  Ventil bude osazen na povrchu opěrné stěny a spojen s šachtou na dešťovou vodu pomocí potrubí PE D32, výtok na hadici DN15. Hadice součástí dodávky není.

II. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26. 1. 2021

Dotaz č. 1	<i>V položkových rozpočtech pro profese chybí výpočty jednotlivých množství položek. Žádáme o jejich doplnění tak, aby Uchazeč mohl zkontrolovat správnost množství. Dle našeho názoru je množství u některých položek nadhodnocené a naopak u některých položek je množství pro úplnou realizaci nedostatečné. Uchazeč chce předejít případným nesrovnalostem v samotné realizaci a dovoluujeme si odkázat na vyhlášku č.169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde se v § 7 uvádí: Výkaz výměr</i> <i>(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.</i> <i>(2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.</i>
Odpověď	Zodpovězení tohoto dotazu je velice rozsáhlé, zadavatel na jeho zodpovězení usilovně pracuje a předpokládá, že bude uveřejněno ve čtvrtek 4.2.2021

III. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že to v souladu s **§ 99 odst. 2 ZZVZ** povaha změny vyžaduje, **prodlužuje zadavatel přiměřeně¹ lhůtu pro podání nabídek**, a to do **17. 2. 2021 v 10:00 hodin**.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **17. 2. 2021 od 10:10 hodin**.

V Praze dne viz elektronický podpis

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

¹ Zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužuje „přiměřeně“, nikoliv o celou její původní délku, jelikož se nejedná se o změnu, které by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení